


SERIA CHLORPLUS

Wkłady węglowe

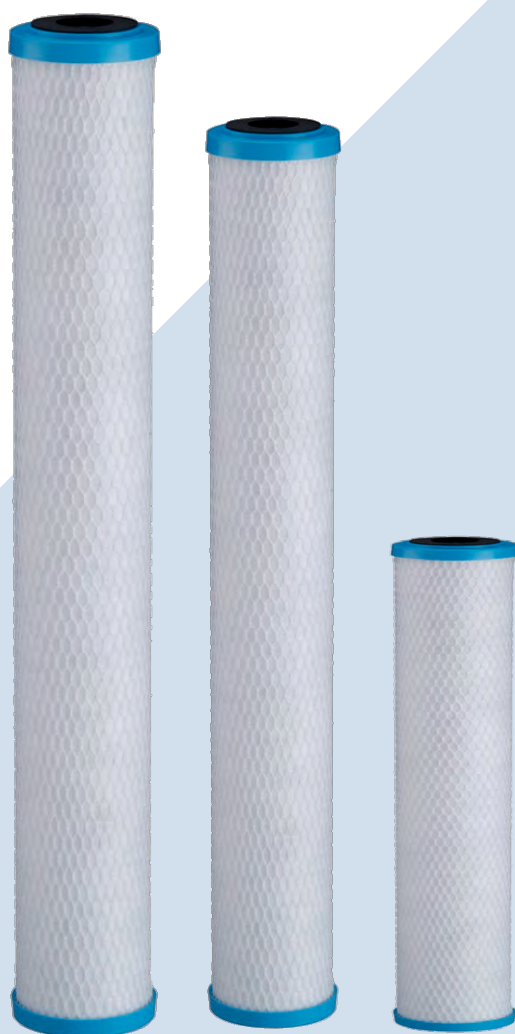

SERIA CHLORPLUS

Wkłady węglowe



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ▶ Nominalna wartość temperatury: 5 – 51.7°C
- ▶ Media filtra: sprasowany proszek węgla aktywnego - PAC (węgiel oparty na węglu drzewnym)
- ▶ Zaślepki: polipropylen
- ▶ Warstwy wewnętrzne/zewnętrzne: poliolefina
- ▶ Siatka: polietylen
- ▶ Uszczelki: santopren

CECHY WYDAJNOŚCI*

Model	Początkowy ΔP przy przepływie	Redukcja smaku i zapachu przy przepływie	Zmniejszenie zawartości chloraminy przy przepływie
Chlorplus 10	0.41 bar @ 3.8 Lpm	> 189'270 L @ 3.8 Lpm	9'463 L @ 1.9 Lpm 3'85 L @ 3.8 Lpm
Chlorplus 20	0.41 bar @ 7.6 Lpm	> 378'451 L @ 7.6 Lpm	18'927 L @ 3.8 Lpm 7'570 L @ 7.6 Lpm
Chlorplus 20 BB	0.41 bar @ 15.2 Lpm	> 1'892'706 L @ 15.2 Lpm	26'498 L @ 15.2 Lpm

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model	Wymiary maksymalne	Wartość w mikronach (znamionowa)	Waga węgla
Chlorplus 10	73 x 248 mm (2 7/8" x 9 3/4")	1	322 g
Chlorplus 20	73 x 508 mm (2 7/8" x 20")	1	644 g
Chlorplus 20 BB	114 x 508 mm (4 1/2" x 20")	1	2'200 g

* W oparciu o wewnętrzne testy producenta.

UWAGA: W przypadku początkowego stężenia 2 ppm przy 3.8 Lpm, Chlor-Plus zmniejsza poziom wolnego chloru poniżej 0.5 ppm przy objętości 380 m3 uzdatnionej wody i poniżej 0.1 ppm przy objętości 266 m3 uzdatnionej wody. W niektórych warunkach zmniejsza obecność chloramin poniżej wymaganych norm. W przypadku początkowego stężenia 3 mg/l przy 1.9 Lpm, Chlor-Plus zmniejsza poziom chloramin poniżej 0.1 mg/l przy objętości 6 do 7 m3 uzdatnionej wody.

UWAGA: Nominalna wydajność filtracji wynosi 85%. Wyniki są uzyskiwane z licznika cząsteczek.

OSTRZEŻENIE: Wydajność zależy od poprawnego dopasowania rozmiaru układu. Niektóre zastosowania wymagają, aby układy uzdatniania wody przestrzegały ustalonych norm lub posiadały odpowiednie certyfikaty. Nie używać wkładów z płynem lub wodą, które nie są mikrobiologicznie bezpieczne. Po montażu nowego wkładu należy go przepłukać wodą przez 20 sekund.



Komponenty wkładów są przetestowane i certyfikowane przez NSF International.
Wyniki wydajności wkładów są testowane wewnętrznie w oparciu o protokół NSF.

Wszystkie wskazane znaki towarowe i logotypy Pentair są własnością firmy Pentair. Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i loga stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli.

© 2025 Pentair. Wszelkie prawa zastrzeżone.