

SYSTEM QL3B - 7FC-P

Vermindert PFAS



SYSTEEM QL3B - 7FC-P

Vermindert PFAS

EV929840



Het QL3B - 7FC-P-waterfiltersysteem is ontworpen om PFOA/PFOS, chloor, smaak en geur, microplastics en deeltjes te verminderen terwijl het een consistent debiet van 6,32 lpm (1,67 gpm) aanhoudt voor meer dan 37.800 liter (10.000 gallons). Deze eigenschappen kunnen de uitrusting lang en betrouwbaar laten presteren.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ▶ Het gepatenteerde Fibredyne™-medium vermindert chloor, smaak en geur terwijl het de hoeveelheid deeltjes vermindert tot 0,2 micron*.
- ▶ Gecertificeerd om tot 99,55% van PFOA/PFOS te reduceren, die algemeen bekendstaan als 'forever chemicals'.
- ▶ Eenvoudig en snel verwisselbare filterpatroon
- ▶ Inclusief ingebouwde afsluitklep
- ▶ Gecertificeerd volgens NSF/ANSI-norm 42 voor de vermindering van chloor, smaak & geur en deeltjes van Klasse I
- ▶ Gecertificeerd volgens NSF/ANSI-norm 53 om lood en cysten zoals *Cryptosporidium* en *Giardia* te verminderen op mechanische wijze
- ▶ Gecertificeerd volgens NSF/ANSI-norm 401 voor de vermindering van microplastics
- ▶ Gecertificeerd door IAPMO R&T volgens NSF/ANSI 53 voor de vermindering van perfluorooctaan- en perfluorooctansulfonaten (PFOA) en perfluorooctansulfonaat (PFOS)

INSTALLATIETIPS

- ▶ Kies een geschikte montageplek die het gewicht van het systeem in werking kan dragen.
- ▶ Installeer verticaal en zorg voor 6,35 cm vrije ruimte onder de filterpatroon, zodat die gemakkelijk kan worden verwijderd en vervangen.
- ▶ De temperatuur van het ingangswater mag niet hoger zijn dan 38 °C (100 °F).
- ▶ Niet installeren op plaatsen waar het systeem kan worden blootgesteld aan vriestemperaturen.
- ▶ De druk van het ingangswater mag niet hoger zijn dan 125 psi (niet-schokkend). Wanneer de druk hoger is dan 85 psi, wordt een drukreducerend ventiel aanbevolen.
- ▶ Spoel filterpatronen door gedurende vijf (5) minuten water door het systeem te laten stromen.
- ▶ Raadpleeg voor meer informatie de installatie-, bedienings- en onderhoudshandleiding die bij het systeem wordt geleverd.

TOEPASSINGEN

- ▶ Drinkwater
- ▶ Tapinstallatie
- ▶ Kantoorkoffie


*Gevalideerd door een ISO 17025 geaccrediteerd lab wat betreft de vermindering van *Brevundimonas diminuta* met 99,999%, volgens het ASTM F838-protocol voor de validatie van steriliserende filters van 0,2 µm.

EPA Est. 002623-IL-002

SYSTEEM QL3B - 7FC-P

Vermindert PFAS

EV929840

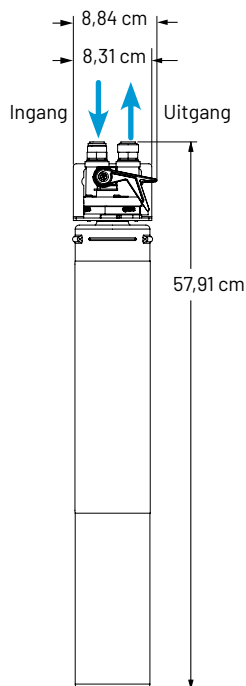

SPECIFICATIES

Filterpatroon

- ▶ **Algemene afmetingen**
57,91 cm x 8,84 cm
(22,8" L x 3,48" B)
- ▶ **Aansluitingen**
Ingang: 3/8" PTC-fittingen
Uitgang: 3/8" PTC-fittingen
- ▶ **Werkdruk**
0,7 - 8,6 bar (10 - 125 psi)
- ▶ **Watertemperatuur**
2 - 38 °C (35 - 100 °F)
- ▶ **Bedrijfsgewicht**
3,7 kg (8 lbs)
- ▶ **Gewicht bij verzending**
2,3 kg (5 lbs)
- ▶ **Elektrische aansluiting**
Niet nodig

Prestaties

- ▶ **Bedrijfsdebiet**
6,32 lpm (1,67 gpm)
- ▶ **Capaciteit**
37.854 l (10.000 gallons)
- ▶ **PFOA/PFOS-reductie**
Ja
- ▶ **Smaak- en geurreductie**
Ja
- ▶ **Vermindering van de hoeveelheid deeltjes**
Ja
- ▶ **Vermindering van cysten**
Ja
- ▶ **Vermindering van microplastics**
Ja

Vervangpatroon

Model	Hoeveelheid	Omschrijving	Artikelnr.
7FC-P	6	Primair filter	EV959556



Systeem getest en gecertificeerd door NSF International volgens NSF/ANSI-norm 42, 53 en 401 voor de vermindering van:

NORM NR. 42 –
ESTHETISCHE EFFECTEN

Reductie van chemische
stoffen
Smaak & geur
Chloor

Mechanische filtratie
Nominale Deeltjesklasse I

NORM NR. 53 –
GEZONDHEIDSEFFECTEN

Chemische filtratie
Lood
Mechanische filtratie
Cysten

NORM NR. 401 –
NIEUWE STOFFEN / INCIDENTELE VERVUILENDE STOFFEN

Mechanische filtratie
Microplastics



IAPMO R&T heeft het model QL3B - 7FC-P gecertificeerd volgens NSF/ANSI 53 voor de vermindering van perfluorocanzuur (PFOA) en perfluorocanzulfonaat (PFOS).

Ga voor Pentair Everpure-productgaranties naar: <http://pentair.com/assets/foodservice-warranty>. Als u een gratis exemplaar wilt ontvangen, stuur dan een e-mail of bel naar uw Pentair-vertegenwoordiger met behulp van de onderstaande informatie.

Het wordt aanbevolen om filterpatronen elke zes (6) maanden te vervangen volgens een regelmatig schema, of wanneer de capaciteit is bereikt of wanneer de waterdruk of het debiet naar de uitrusting onvoldoende wordt. Vervang filterpatronen altijd minstens één keer per jaar. Niet gebruiken voor water dat microbiologisch onveilig of van onbekende kwaliteit is zonder doeltreffende ontsmetting voor of na het systeem. Voor ontsmet water dat filterbare cysten kan bevatten, mogen gecertificeerde cystenreductiesystemen worden gebruikt.



www.pentair.eu

Alle vermelde handelsmerken en logo's van Pentair zijn eigendom van Pentair. Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

MKT-TS-210-NL-A © 2025 Pentair. Alle rechten voorbehouden.